

## Produktinformation

# Stromversorgung auf Standard-Parksystemen

- Universal-Standsäule für bauseitige Wallbox
- Standsäule mit CEE 16 A Steckdose

- Combilift 552 | 552\_MR | 542 | 542\_MR | 543 | 543\_MR
- Parklift 405 | 450 | 461-463 | 464-465
- Parkplatte 501



## Produktübersicht



### Universal-Standsäule

- Farbe: RAL 1003 (Signalgelb) und RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- 1.505 x 114 x 83 mm (H x B x T)
- 18,4 kg (ohne Wallbox)
- Kabelführung innerhalb Universal-Standsäule
- Optimale Ergänzung für bauseitige Wallbox Stromladestation
- Ansprechendes Design
- Nutzerfreundlich durch einfache Bedienung

#### Standardlieferumfang:

- Universal-Standsäule mit 2 x Universal-Halterung für Wallbox und 1 x Halterung Ladekabel
- 10 m flexibles Kabel 5 x 6 mm<sup>2</sup>, von Universal-Standsäule bis bauseitige Klemmendose
- 10 m flexibles Netzkabel (CAT6) von Universal-Standsäule bis bauseitige Klemmendose
- Energiekette

### Bauseitige Leistung der Ladeinfrastruktur

- Wallbox mit Ladekabel (max. 22 kW)
- Stromzähler (falls erforderlich)
- Lademanagement (falls erforderlich)
- Unterverteilung inklusive:
  - Kabelzuführung bis Unterverteilung\*
  - Kommunikationsleitung und Netzkabelleitung
  - Kabelkanal (Kabelführung an der Wand)
  - Sicherung (Leistungsschutz/FI)
  - 1 x Leistungsschutz pro Wallbox
  - Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> als Freigabe Leistungsschütze
- Auflegen aller Leitungen

\* nach örtlichen EVU-Vorschriften:  
3 Ph + N + PE (Drehstrom),  
230/400 V, 50 Hz nach  
DIN VDE 0100 Teil 410 + 430  
(nicht Dauerlast)

## Produktübersicht



### Standsäule mit CEE 16 A Steckdose

- Farbe: RAL 1003 (Signalgelb) und RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- 803 x 108 x 83 mm (H x B x T)
- 9,2 kg (mit CEE 16 A Steckdose, max. 3,7 kW)
- Kabelführung innerhalb Standsäule mit CEE 16 A Steckdose
- Ansprechendes Design
- Nutzerfreundlich durch einfache Bedienung

#### Standardlieferumfang:

- Standsäule mit CEE 16 A Steckdose
- 10 m flexibles Kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, von Standsäule bis bauseitige Klemmendose
- Energiekette

### Bauseitige Leistung der Ladeinfrastruktur

- Stromzähler (falls erforderlich)
- Lademanagement (falls erforderlich)
- Unterverteilung inklusive:
  - Kabelzuführung bis Unterverteilung\*
  - Kabelkanal (Kabelführung an der Wand)
  - Sicherung (Leistungsschutz/FI)
  - 1 x Leistungsschutz pro CEE 16 A Steckdose
  - Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> als Freigabe Leistungsschütze
- Auflegen aller Leitungen

\* nach örtlichen EVU-Vorschriften:  
230 V, 50 Hz nach  
DIN VDE 0100 Teil 410 + 430  
(nicht Dauerlast)


## Standardbefestigung

Sofern keine anderen Informationen vorliegen, wird die Standsäule an/auf der Seitenwange links/Mittelwange befestigt.

### E-Anlagen

**Parklift 405 E | 450 E**


**Parklift 461-463 E | 464-465 E**

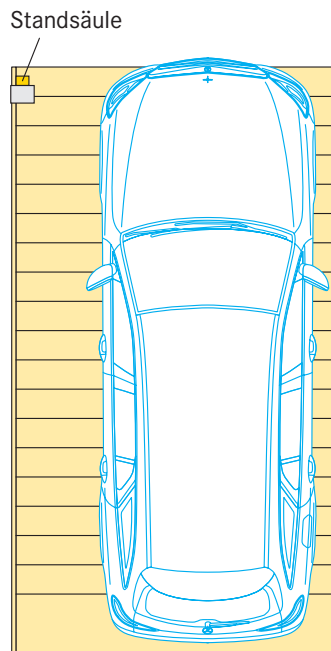

### D-Anlagen


**Parklift 405 D | 450 D**

**Parklift 461-463 D | 464-465 D**

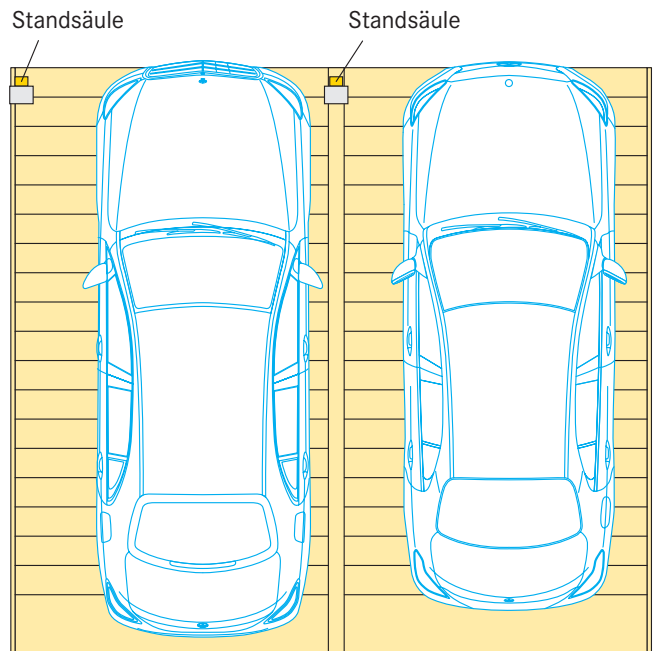


**Combilift 552 | 552\_MR (obere Plattform)**

**Combilift 542 | 542\_MR | 543 | 543\_MR**

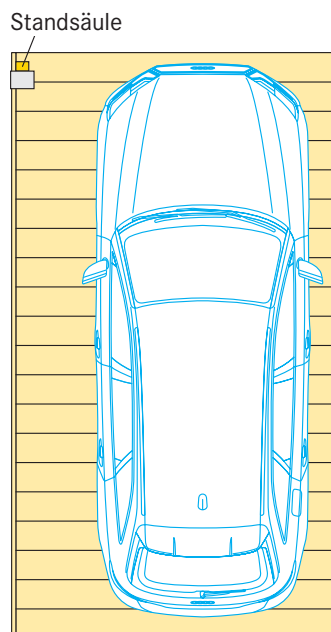

**Combilift 552 | 552\_MR (untere Plattform)**

**Parkplatte 501**

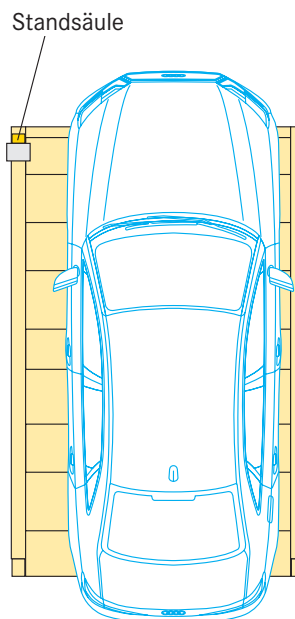

## Installationsschema für Universal-Standsäule für bauseitige Wallbox auf dem Parklift 450



### Bauseitige Leistung der Ladeinfrastruktur


| Position | Benennung                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Verbindungsleitung zum Hauptschaltschrank des Gebäudes                       |
| 2        | Unterverteilung mit Hauptschutz                                              |
| 3        | Signalleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (max. 1A) als Freigabe Leistungsschutz |
| 4        | Verbindungsleitung von Klemmdose bis Unterverteilung mit Hauptschutz         |
| 5        | Klemmdose für Wallbox obere Plattform                                        |
| 6        | Wallbox mit Ladekabel obere Plattform                                        |
| 7        | Klemmdose für Wallbox untere Plattform                                       |
| 8        | Wallbox mit Ladekabel untere Plattform                                       |

### Lieferumfang WÖHR (sofern nicht anders spezifiziert)

| Position | Benennung                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | Universal-Standsäule obere Plattform für Wallbox mit Energiekette, flexiblem Kabel 5 x 6 mm <sup>2</sup> (10 m lang) und flexiblem Netzkabel CAT6 (10 m lang)  |
| 10       | Universal-Standsäule untere Plattform für Wallbox mit Energiekette, flexiblem Kabel 5 x 6 mm <sup>2</sup> (10 m lang) und flexiblem Netzkabel CAT6 (10 m lang) |

Änderungen von Ausführungsdetails, Verfahren und Standards aufgrund des technischen Fortschritts und aufgrund von Umweltauflagen bleiben vorbehalten.

## Installationsschema für Standsäule mit CEE 16 A Steckdose auf dem Parklift 450

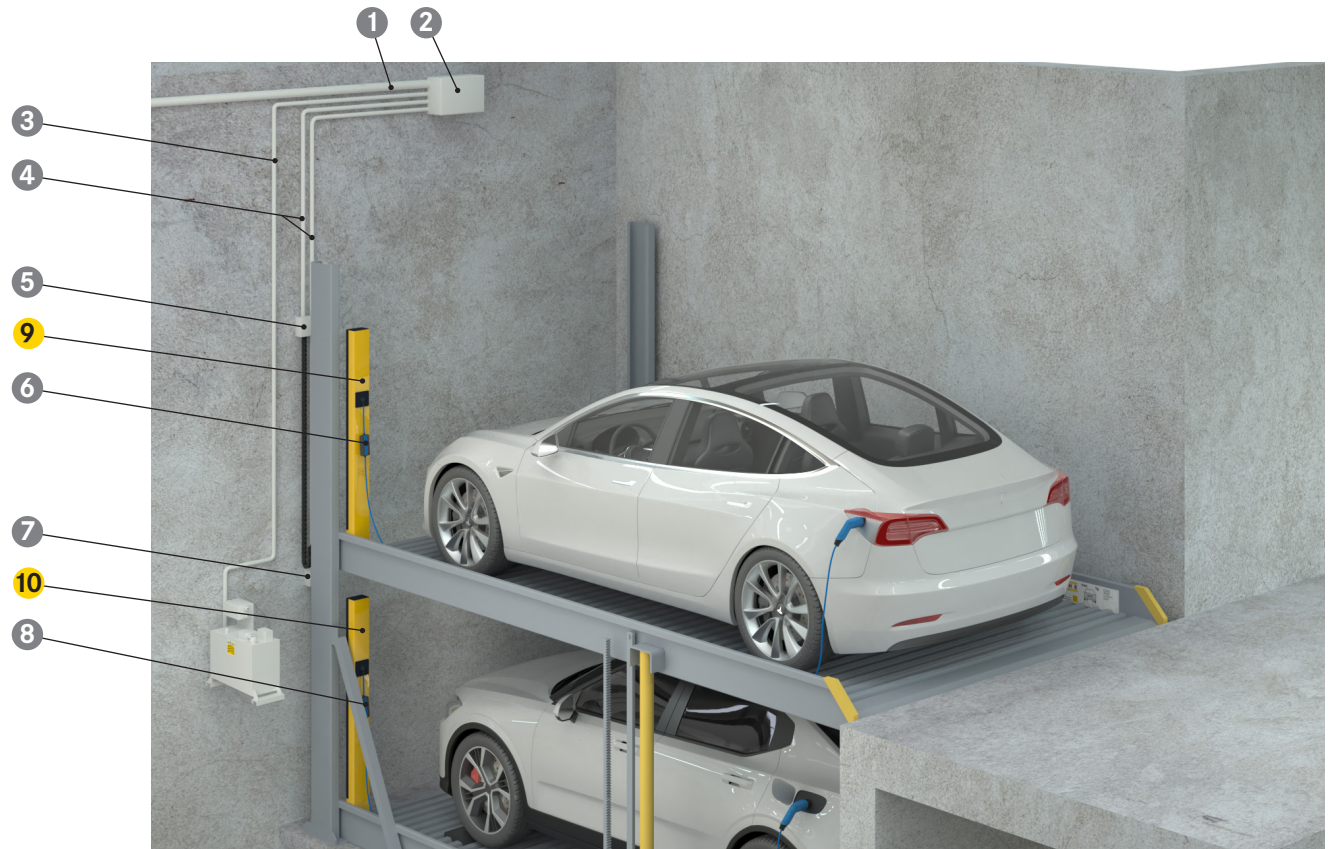

### Bauseitige Leistung der Ladeinfrastruktur

| Position | Benennung                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Verbindungsleitung zum Hauptschaltschrank des Gebäudes                       |
| 2        | Unterverteilung mit Hauptschutz                                              |
| 3        | Signalleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (max. 1A) als Freigabe Leistungsschutz |
| 4        | Verbindungsleitung von Klemmendose bis Unterverteilung mit Hauptschutz       |
| 5        | Klemmendose für obere Plattform                                              |
| 6        | Ladekabel obere Plattform                                                    |
| 7        | Klemmendose für untere Plattform                                             |
| 8        | Ladekabel untere Plattform                                                   |

### Lieferumfang WÖHR (sofern nicht anders spezifiziert)

| Position | Benennung                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | Standsäule obere Plattform mit CEE 16 A Steckdose, Energiekette und flexiblem Kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 10       | Standsäule untere Plattform mit CEE 16 A Steckdose, Energiekette und flexiblem Kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

Änderungen von Ausführungsdetails, Verfahren und Standards aufgrund des technischen Fortschritts und aufgrund von Umweltauflagen bleiben vorbehalten.